
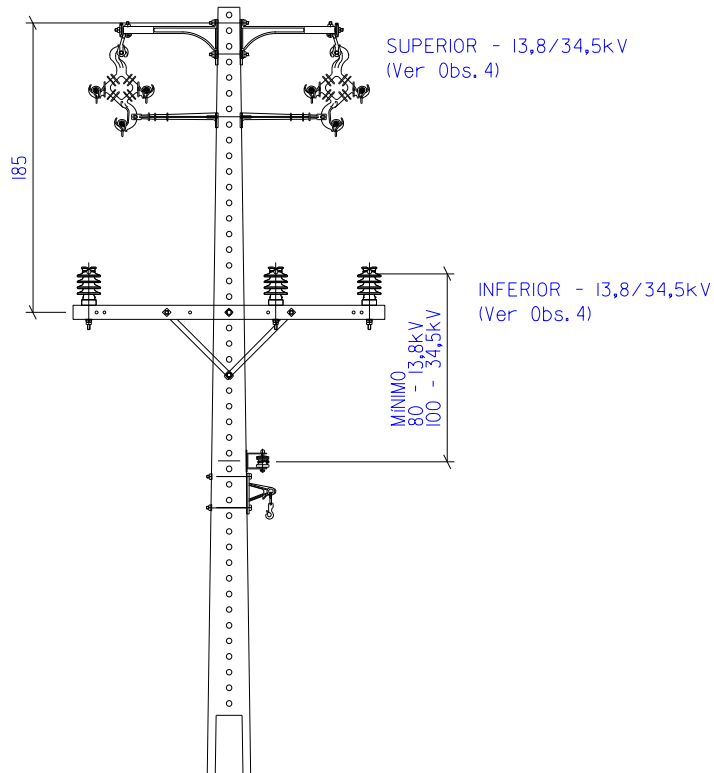



Montagem de Rede de Distribuição Compacta Protegida

1. CIRCUITOS MÚLTIPLOS COM ESTRUTURA C1

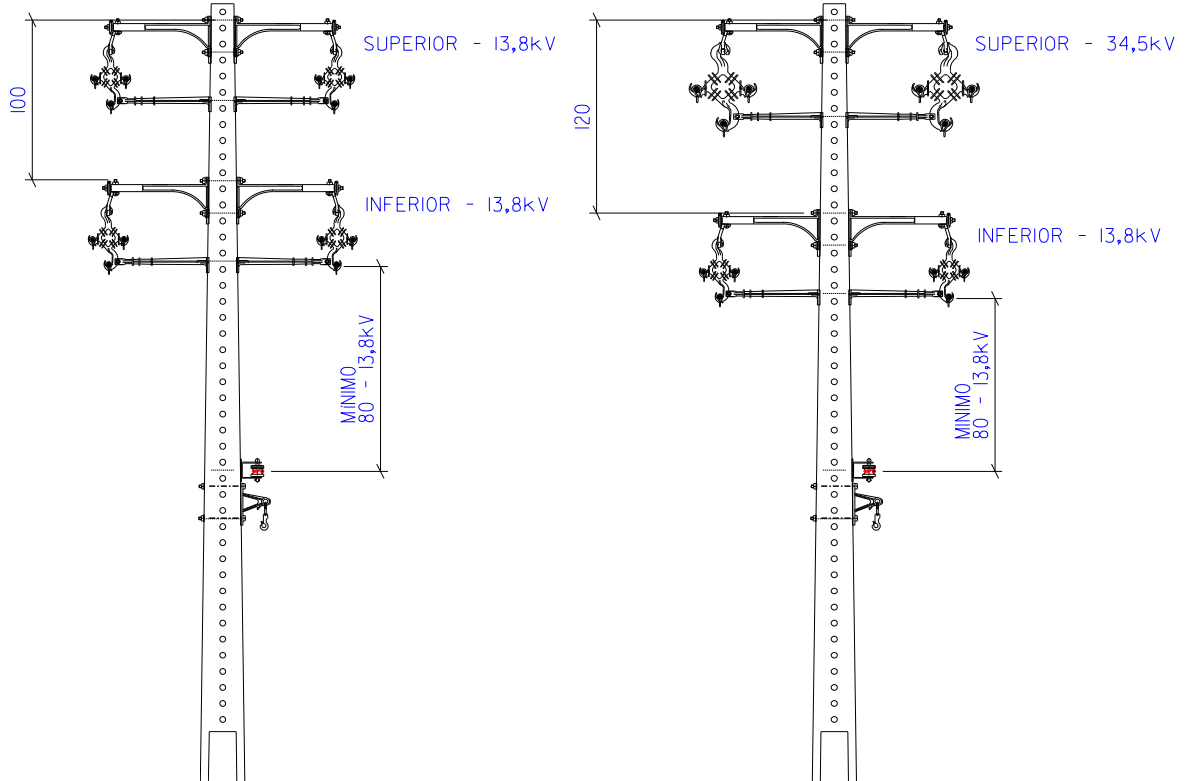


Montagem de Rede de Distribuição Compacta Protegida

2. CIRCUITOS MÚLTIPLOS COM ESTRUTURA CS

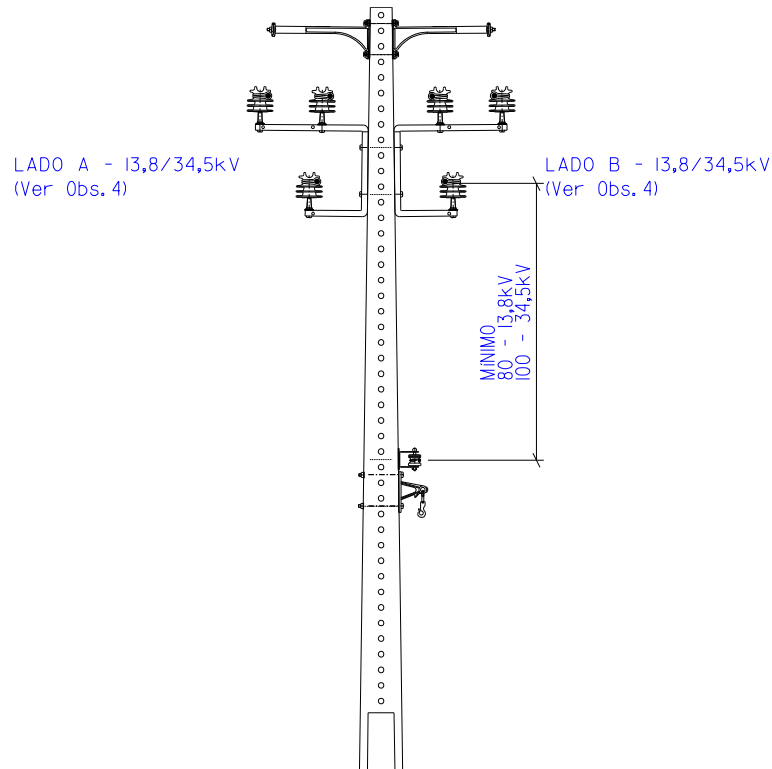


3. CIRCUITOS MÚLTIPLOS COM ESTRUTURA C3

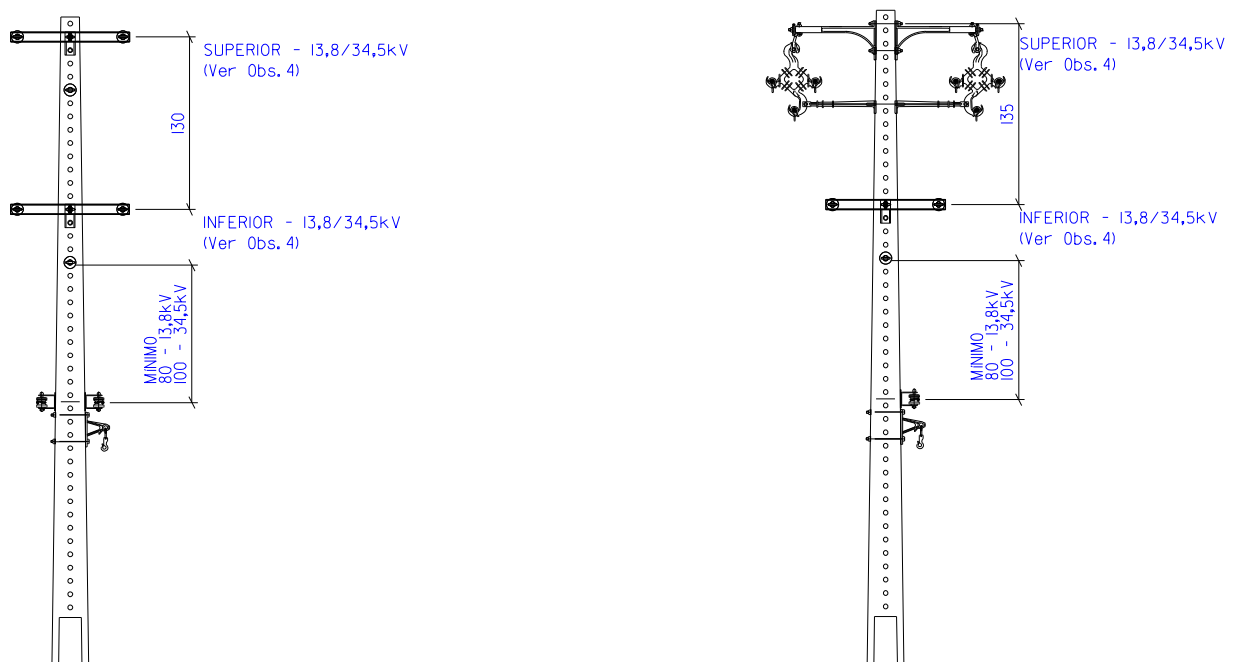

Montagem de Rede de Distribuição Compacta Protegida

4. CIRCUITOS MÚLTIPLOS COM ESTRUTURA C4

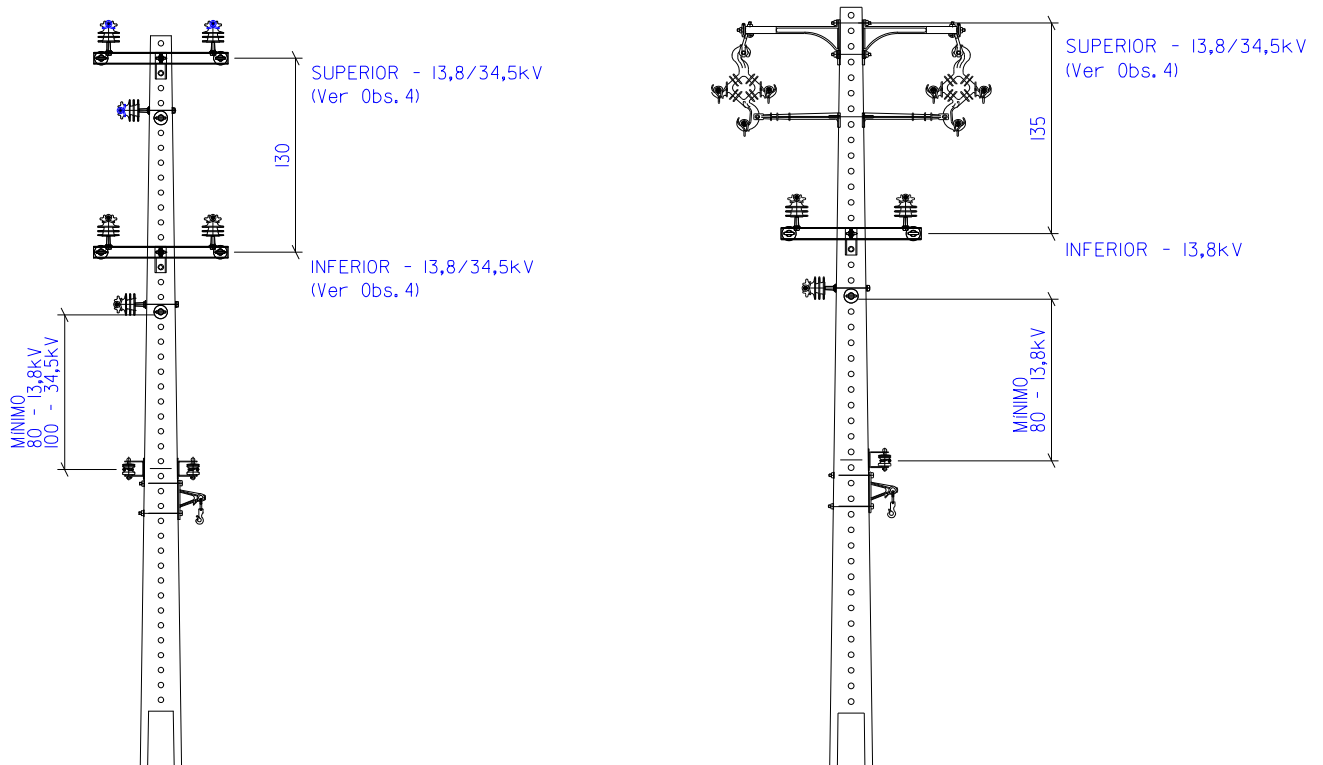

OBS:

1. Medidas em centímetros.
2. Os arranjos previstos nesta NTC foram dispostos considerando-se postes de 12m.
3. Para as demais situações de arranjos não previstos nesta NTC o projetista deve analisar as distâncias determinadas nas NTC's 855000 e 855002.
4. Quando as tensões nominais dos circuitos forem diferentes, o circuito de maior tensão nominal deve estar no nível superior da estrutura e para um mesmo nível na estrutura a tensão nominal dos circuitos deve ser a mesma.